

主開閉器の2次側に接続する場合

2系統目がある場合

発電設備	太陽光	風力	水力
	その他 ()		
最大(合計)出力	[kW]		

※設置される発電設備をご選択ください。
最大出力は小数点以下第3位までをご記入ください

解列箇所の開閉器	
種類	

※インバータが、E1認証品でない場合に
ご記入ください

インバータ	
メーカー	
型 式	
認証番号※	P・MPー
定格出力容量	[kW]

インバータを契約ブレーカーの 一次側に接続する場合は 消費電力をご記入ください	
[W]	

インバータ回路用開閉器		
結線	① ・ ② ・ ③ ・ ④	
種類	ELCB (逆接続可能型)	
	ELCB以外の開閉器	

※結線は接続する配線の番号に○を記入ください
なお、①②③に発電設備を接続する場合は、
逆接続可能型のELCBとしてください。

屋外開閉器	
設置	有 ・ 無
種類	ELCB（逆接続可能型） （3P3E ・ 3P2E）
	ELCB以外の開閉器


*ELCBの2次側に発電設備を接続する場合は
逆接続可能型としてください

③

種類	3P3E・3P2E
	逆接続可能型 (YES・NO)

ELCE

④

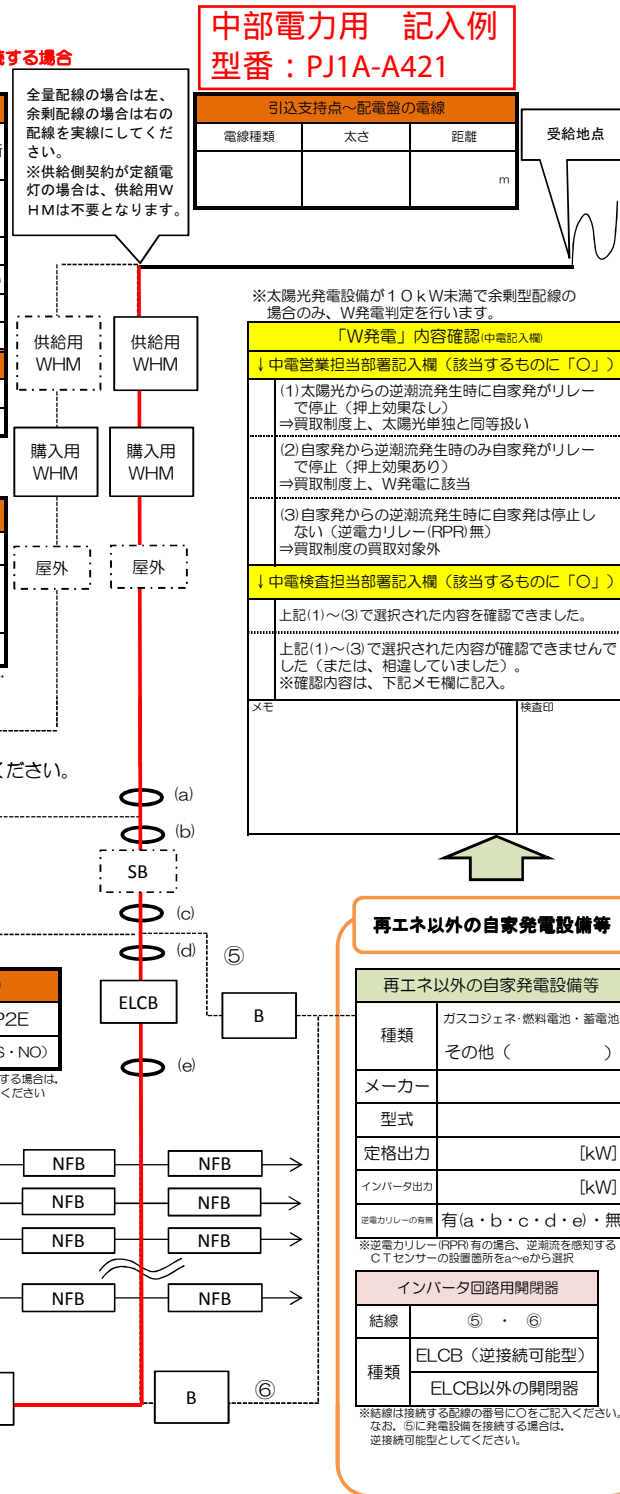

■ 契約ブレーカーの一次側にはインバータ制御用以外の負荷設備は接続できません。電力モニタや送信ユニット等の負荷設備を取付の場合はご注意ください。