

PCS の系列  
毎に記載

指定ルールの  
PCS は、全て「有」と記載

切替等に伴い変更がある場合は、変更後の欄にも値を記載

## 各 PCS 系列の諸元ほか

紫書部(出力制御機能に関する仕様)は太陽光発電設備のご購入先等にご確認のうえ記載ください。

PCS 系列	適用ルール 1	PCS 変更有無	契約容量 [kW]	パネル容量 [kW]		PCS 容量 [kW]		発電所 ID 使用数	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備考 出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) <sup>2</sup> など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1~8	指定	有	5.9	7	同左	5.9	同左	1	(狭義) IDEC PJ1A-B591A (出力制御ユニット) IDEC PJ1H-C2	-

契約容量が増加するケースは、増設に関するお申込みを別途実施ください

小数点以下の数字がある場合は、第 3 位まで記載してください(例: 3.121)

出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付下さい。

PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合などは、その必要数を記載ください

- 出力制御の適用ルールを記載(旧・指定ルールのいずれかを記載)してください
- 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください  
(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
- 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

### 切替イメージ

PCS 系列	適用ルール	PCS 変更有無	契約容量 [kW]	切替前	切替後
1~8	指定	有	5.9	<p>PCS (5.9kW) パネル (7kW)</p>	<p>インターネット 出力制御機能付PCS (5.9kW) パネル (7kW)</p>

(記載例2) 指定ルールのみ記載例【指定ルールが6系列(4.2kW×6) + 4系列(5.9kW×4)ある場合】

様式 PCS1-1-2

PCSの系列毎に記載

指定ルールのPCSは、全て「有」と記載

切替等に伴い変更がある場合は、変更後の欄にも値を記載

## 各PCS系列の諸元ほか

紫書部(出力制御機能に関する仕様)は太陽光発電設備のご購入先等にご確認のうえ記載ください。

PCS系列	適用ルール <sup>1</sup>	PCS変更有無	契約容量[kW]	パネル容量[kW]		PCS容量[kW]		発電所ID 使用数	出力制御機能付PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備考 出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) <sup>2</sup> など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1~6	指定	有	4.2	5	同左	4.2	同左	1	(狭義) IDEC PJ1A-A421 (出力制御ユニット) IDEC PJ1H-C2	-
7~10	指定	有	5.9	7	同左	5.9	同左	1	(狭義) IDEC PJ1A-A591 (出力制御ユニット) IDEC PJ1H-C2	出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付下さい。

契約容量が増加するケースは、増設に関するお申込みを別途実施ください

小数点以下の数字がある場合は、第3位まで記載してください(例: 3.121)

PCS系列毎に発電所IDが必要な場合などは、その必要数を記載ください

- 出力制御の適用ルールを記載(旧・指定ルールのいずれかを記載)してください
- 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください  
(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
- 出力制御機能付PCSの出力変化時間は10分に設定してください

### 切替イメージ

PCS系列	適用ルール	PCS変更有無	契約容量[kW]	切替前	切替後
1~6	指定	有	4.2	<p>PCS (4.2kW) パネル (5kW)</p>	<p>インターネット 出力制御機能付PCS (4.2kW) パネル (5kW)</p>
7~10	指定	有	5.9	<p>PCS (5.9kW) パネル (7kW)</p>	<p>インターネット 出力制御機能付PCS (5.9kW) パネル (7kW)</p>

(記載例3) 旧ルール、指定ルールがある場合の記載例【旧ルールが6系列(4.2kW×6)、指定ルールが4系列(5.9kW×4)ある場合】

## 各 PCS 系列の諸元ほか

PCS の系列毎に記載

旧ルールで PCS の変更がない場合のみ、「無」と記載

切替等に伴い変更がある場合は、変更後の欄にも値を記載

紫書部(出力制御機能に関する仕様)は太陽光発電設備のご購入先等にご確認のうえ記載ください。

PCS 系列	適用ルール <sup>1</sup>	PCS 変更有無	契約容量 [kW]	パネル容量 [kW]		PCS 容量 [kW]		発電所 ID 使用数	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)	備考 出力制御機能以外の仕様変更 (連系協議関連事項のみ) <sup>2</sup> など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1~6	旧	無	4.2	5	同左	4.2	同左	-	-	-
7~10	指定	有	5.9	7	同左	5.9	同左	1	(狭義) IDEC PJ1A-A591 (出力制御ユニット) IDEC PJ1H-C2	-

契約容量が増加するケースは、増設に関するお申込みを別途実施ください

小数点以下の数字がある場合は、第3位まで記載してください(例: 3.121)

出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付下さい。

PCS 系列毎に発電所 ID が必要な場合などは、その必要数を記載ください

- 出力制御の適用ルールを記載(旧・指定ルールのいずれかを記載)してください
- 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください  
(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
- 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

### 切替イメージ

PCS 系列	適用ルール	PCS 変更有無	契約容量 [kW]	切替前	切替後
1~6	旧	無	4.2	<p>PCS (4.2kW) パネル (5kW)</p>	<p>PCS (4.2kW) パネル (5kW)</p>
7~10	指定	有	5.9	<p>PCS (5.9kW) パネル (7kW)</p>	<p>インターネット 出力制御機能付PCS (5.9kW) パネル (7kW)</p>

(記載例4) 指定ルールのみ記載例【容量が異なるPCS系列を、1つの出力制御ユニットで制御する場合】

様式 PCS1-1-2

PCSの系列毎に記載

指定ルールのPCSは、全て「有」と記載

切替等に伴い変更がある場合は、変更後の欄にも値を記載

## 各PCS系列の諸元ほか

紫書部(出力制御機能に関する仕様)は太陽光発電設備のご購入先等にご確認のうえ記載ください。

PCS系列	適用ルール <sup>1</sup>	PCS変更有無	契約容量[kW]	パネル容量[kW]		PCS容量[kW]		発電所ID使用数	出力制御機能付PCSメーカー名・型式(機器構成単位で記載)	備考 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ) <sup>2</sup> など
				変更前	変更後	変更前	変更後			
1	指定	有	4.2	5	同左	4.2	同左	1	(狭義) IDEC PJ1A-A421 (出力制御ユニット) IDEC PJ1H-C2	-
2	指定	有	5.9	7	同左	5.9	同左		(狭義) IDEC PJ1A-A591 (出力制御ユニット) IDEC PJ1H-C2	

契約容量が増加するケースは、増設に関するお申込みを別途実施ください


小数点以下の数字がある場合は、第3位まで記載してください(例: 3.121)

PCS系列毎に発電所IDが必要な場合などは、その必要数を記載ください

出力制御機能以外の仕様変更がある場合は資料を添付下さい。

- 出力制御の適用ルールを記載(旧・指定ルールのいずれかを記載)してください
- 出力制御機能以外の仕様変更(連系協議関連事項のみ)がある場合は資料を添付してください  
(連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります)
- 出力制御機能付PCSの出力変化時間は10分に設定してください

### 切替イメージ

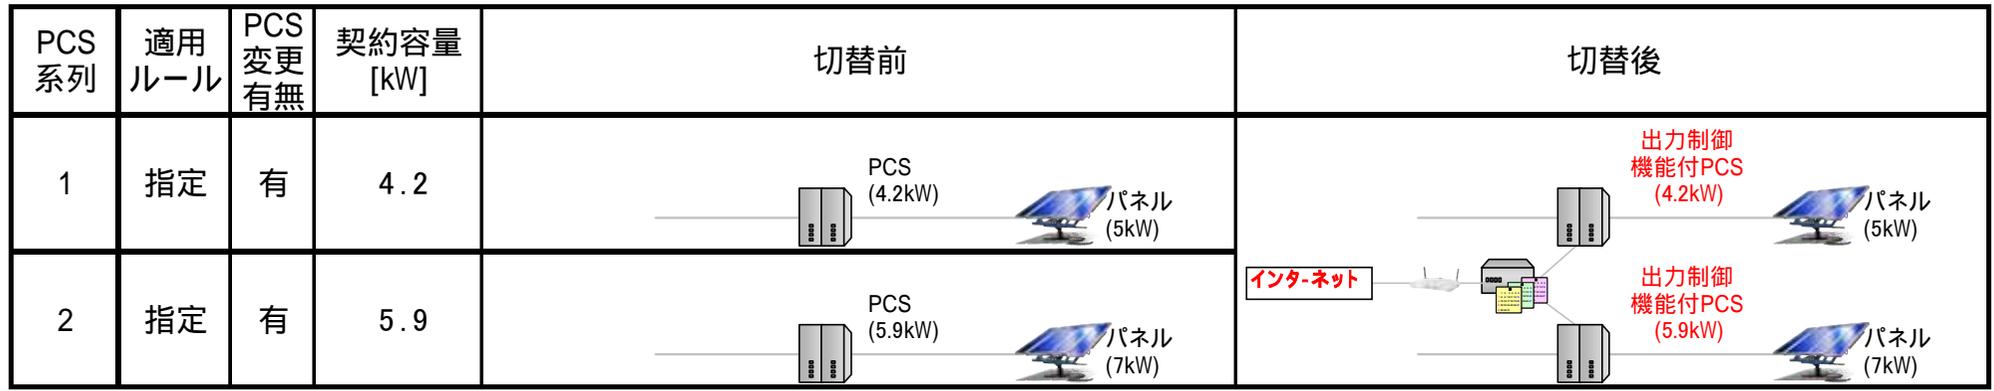

# パワーコンディショナの型式確認方法

- ・屋内用(PJ1A-A○○1)の場合

本体右側面又は本体底面のラベルに記載しています。



「形番  
製造番号」

PJ1A-A591



- ・屋外用(PJ1A-B591○)の場合

本体右側面又は本体底面のラベルに記載しています。



形番  
製造番号

PJ1A-B591 A



## 出力制御ユニットの型式確認方法

- ・モニタリングシステムセットの場合

センサユニット<PJ1H-B1>,モニタリングユニット<PJ1H-C1>の2つのユニットが設置されていますが、型式は<PJ1H-A1>と記載ください。

センサユニット PJ1H-B1



モニタリングユニット PJ1H-C1



- ・HEMSコントローラ、モニタリングユニット(ネットワークタイプ)の場合

本体底面のラベルに型式を記載しています。<PJ1H-C2>、<PJ1H-C3>いずれかの型式を記載ください。



HEMSコントローラ

形番 : PJ1H-C2  
製造番号 : \*\*\*\*\*-\*\*\*\*\*

モニタリングユニット  
(ネットワークタイプ)

形番 : PJ1H-C3  
製造番号 : \*\*\*\*\*-\*\*\*\*\*