九州電力用　記入例
型番：PJ1A-B591A／B

単線結線図

連系ブレーカ内蔵分電盤(リミッター無)の場合

No.	機器名称	種類	製造業者	型名	仕様	備考
1	余剰電力用計量器	WH			A 有効期限（　年　月）	
2	漏電遮断器	ELCB			P　E A　mA　秒以内 OC付き　有	
3	配線用遮断器	MCCB				
4	電磁開閉器	MgCtt	富士通ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	FRT-K3AB024W-PV	AC250V 32A	PJ1A-B591内蔵

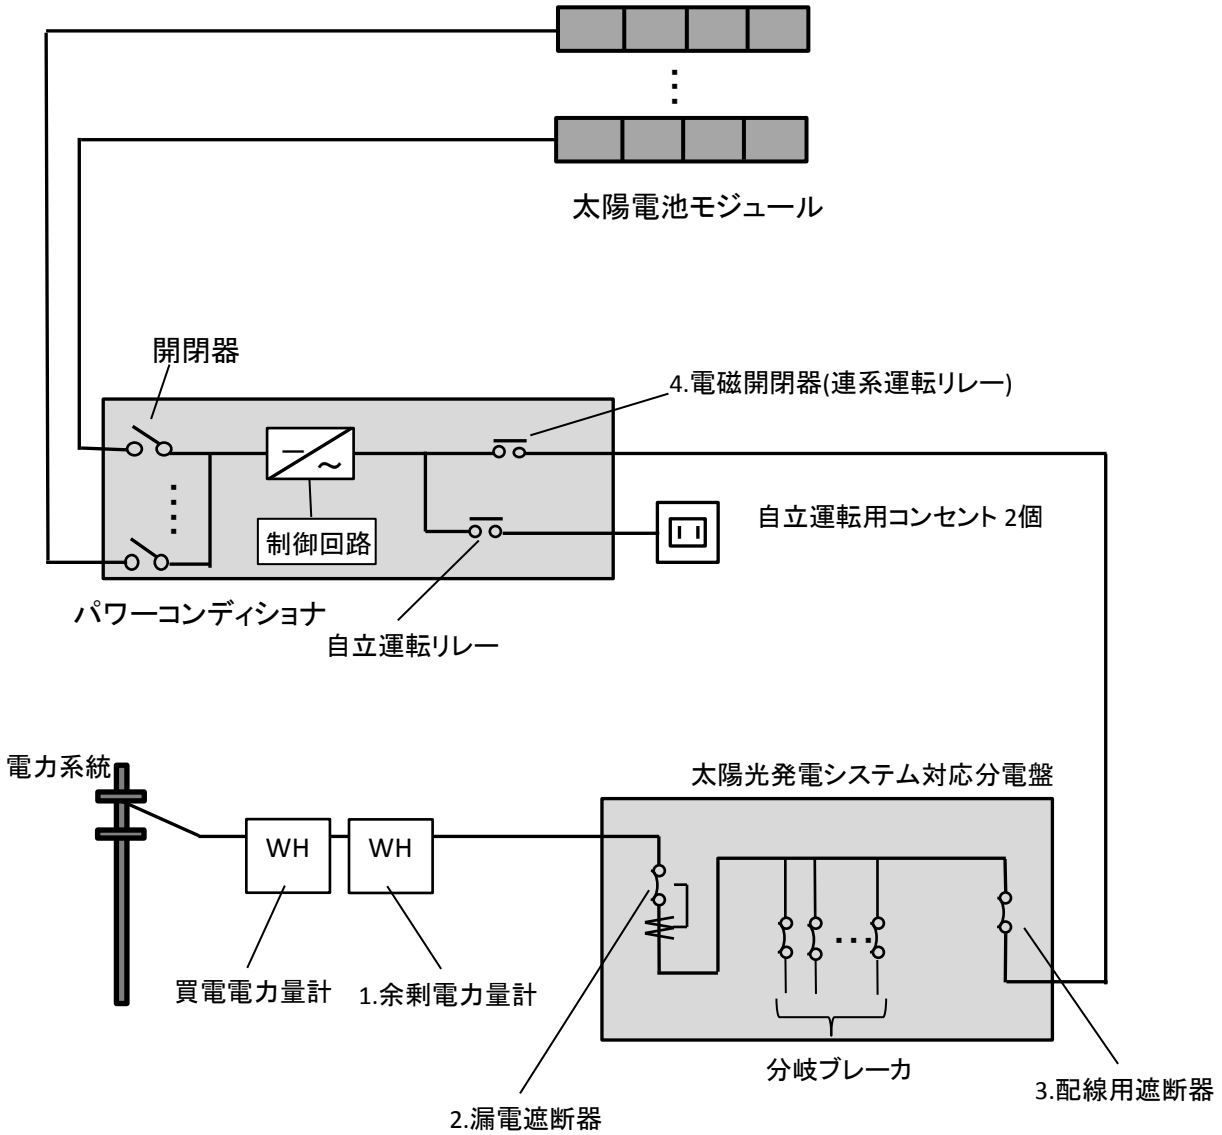

九州電力用　記入例
型番：PJ1A-B591A／B

単線結線図

主幹ブレーカ1次側接続(リミッタ無)の場合

No.	機器名称	種類	製造業者	型名	仕様	備考
1	余剰電力用計量器	WH			A 有効期限（　年　月）	
2	漏電遮断器	ELCB			P　E A　mA　秒以内 OC付き　有	
3	配線用遮断器	MCCB				
4	電磁開閉器	MgCtt	富士通ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	FRT-K3AB024W-PV	AC250V 32A	PJ1A-B591内蔵

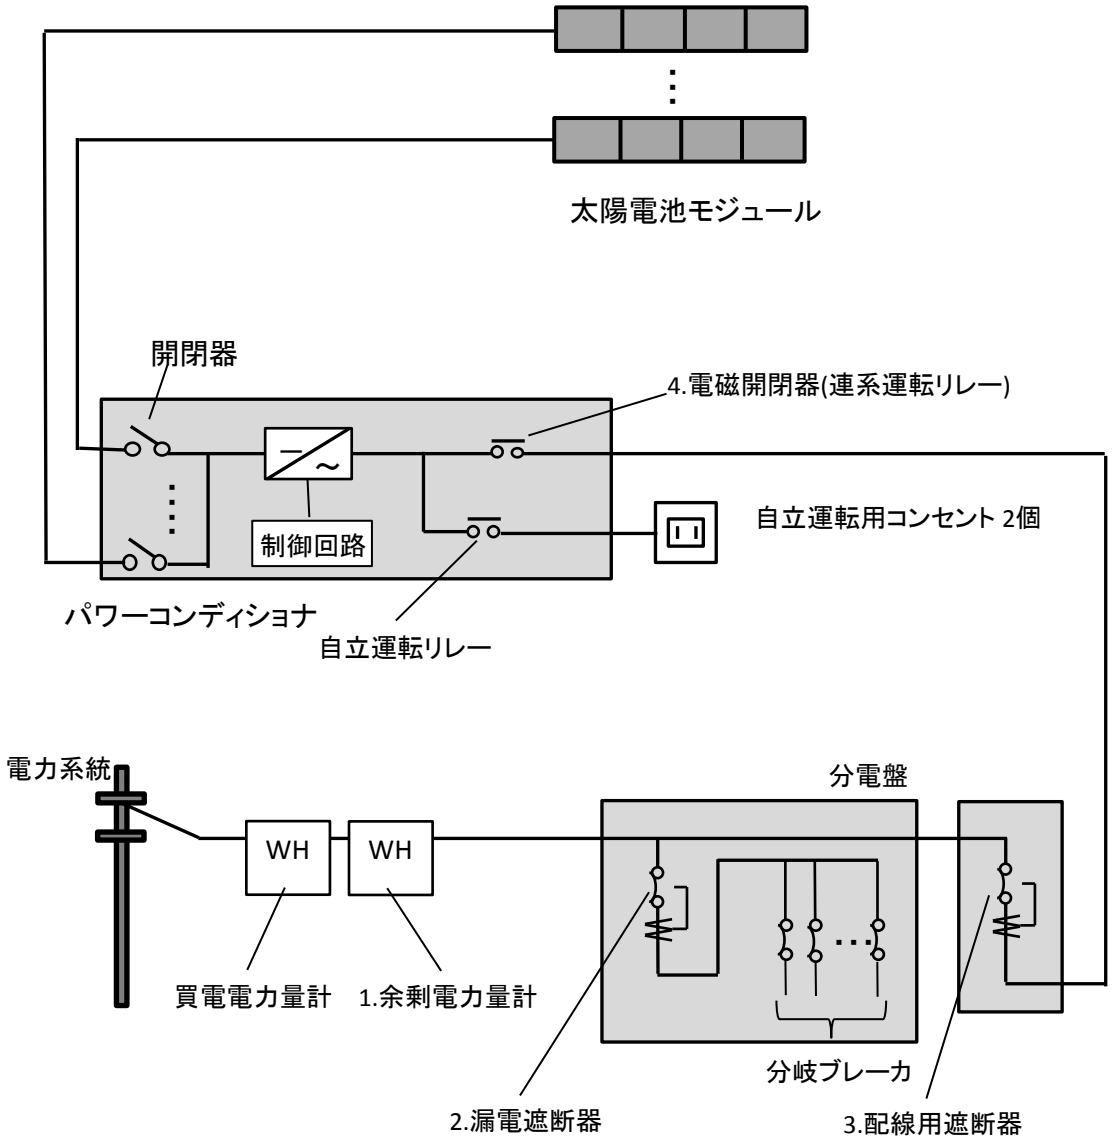

九州電力用　記入例
型番：PJ1A-B591A／B

単線結線図

主幹ブレーカ2次側接続(リミッタ無)の場合

No.	機器名称	種類	製造業者	型名	仕様	備考
1	余剰電力用計量器	WH			A 有効期限（　年　月）	
2	漏電遮断器	ELCB			P　E A　mA　秒以内 OC付き　有	
3	配線用遮断器	MCCB				
4	電磁開閉器	MgCtt	富士通ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	FRT-K3AB024W-PV	AC250V 32A	PJ1A-B591内蔵

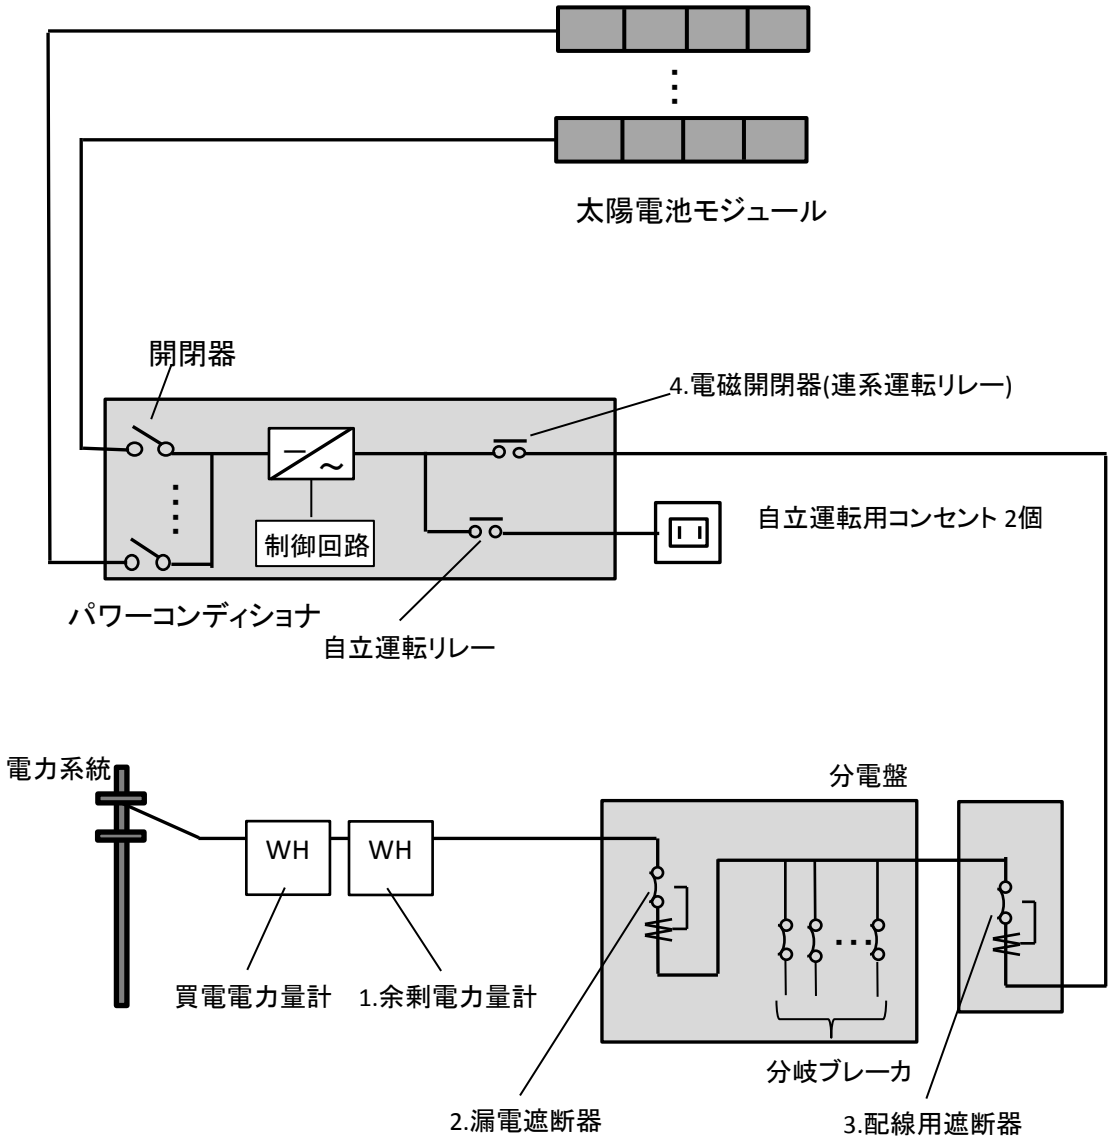

九州電力用　記入例
型番：PJ1A-B591A／B

単線結線図

連系ブレーカ内蔵分電盤(リミッター有)の場合

No.	機器名称	種類	製造業者	型名	仕様	備考
1	余剰電力用計量器	WH			A 有効期限（　年　月）	
2	漏電遮断器	ELCB			P　E A　mA　秒以内 OC付き　有	
3	配線用遮断器	MCCB				
4	電磁開閉器	MgCtt	富士通ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	FRT-K3AB024W-PV	AC250V 32A	PJ1A-B591内蔵

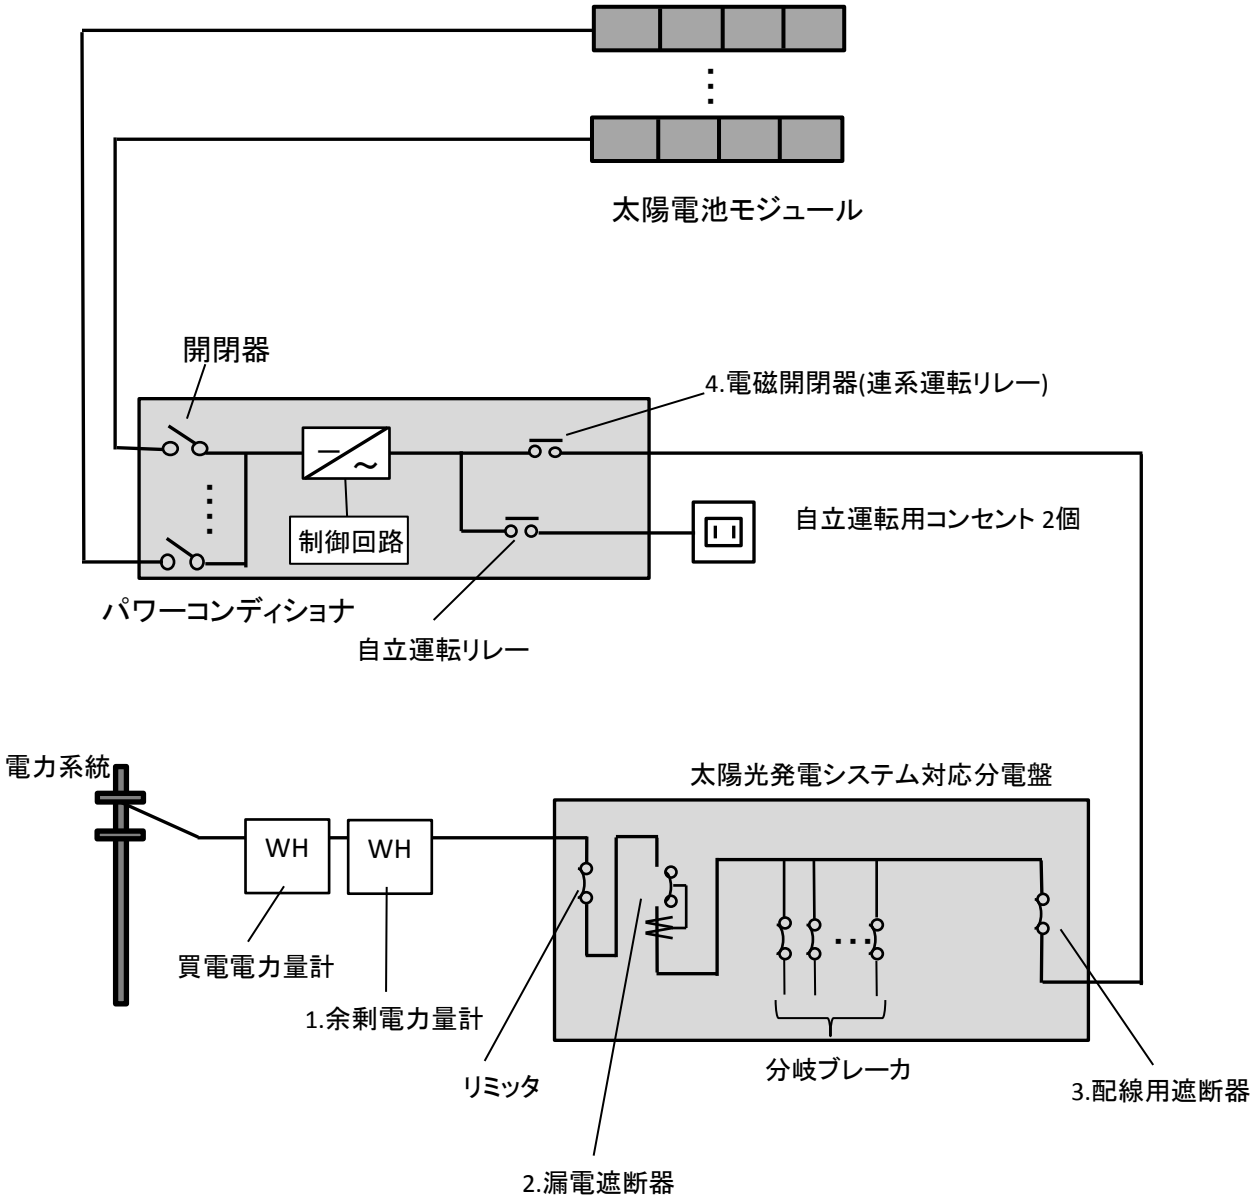

九州電力用　記入例
型番：PJ1A-B591A／B

単線結線図

主幹ブレーカ1次側接続(リミッター有)の場合

No.	機器名称	種類	製造業者	型名	仕様	備考
1	余剰電力用計量器	WH			A 有効期限（　年　月）	
2	漏電遮断器	ELCB			P　E A　mA　秒以内 OC付き　有	
3	配線用遮断器	MCCB				
4	電磁開閉器	MgCtt	富士通ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	FRT-K3AB024W-PV	AC250V 32A	PJ1A-B591内蔵

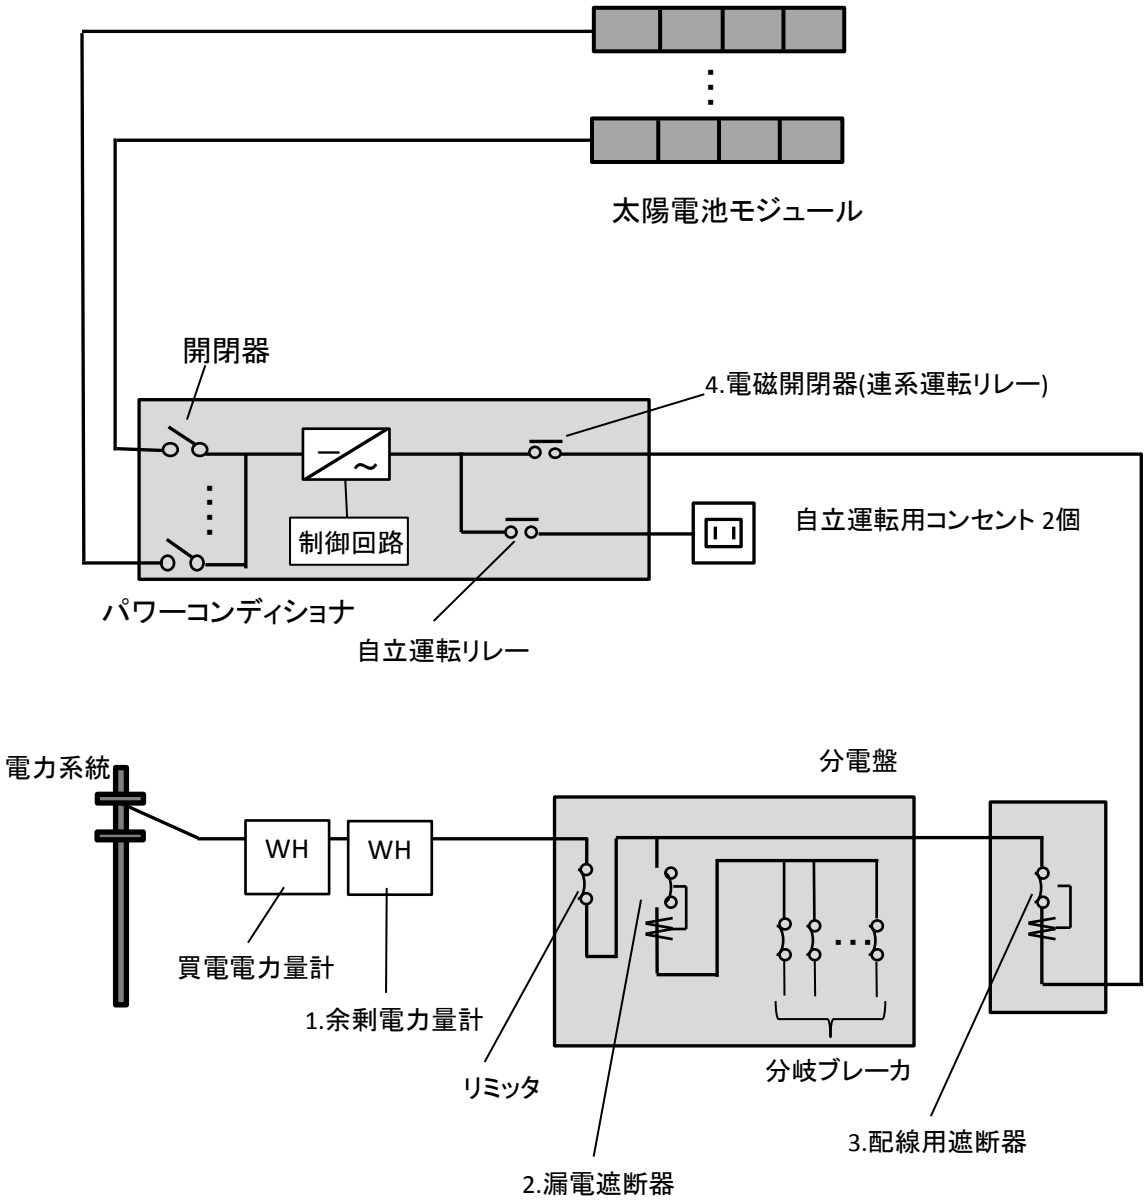

九州電力用　記入例
型番：PJ1A-B591A／B

単線結線図

主幹ブレーカ2次側接続(リミッター有)の場合
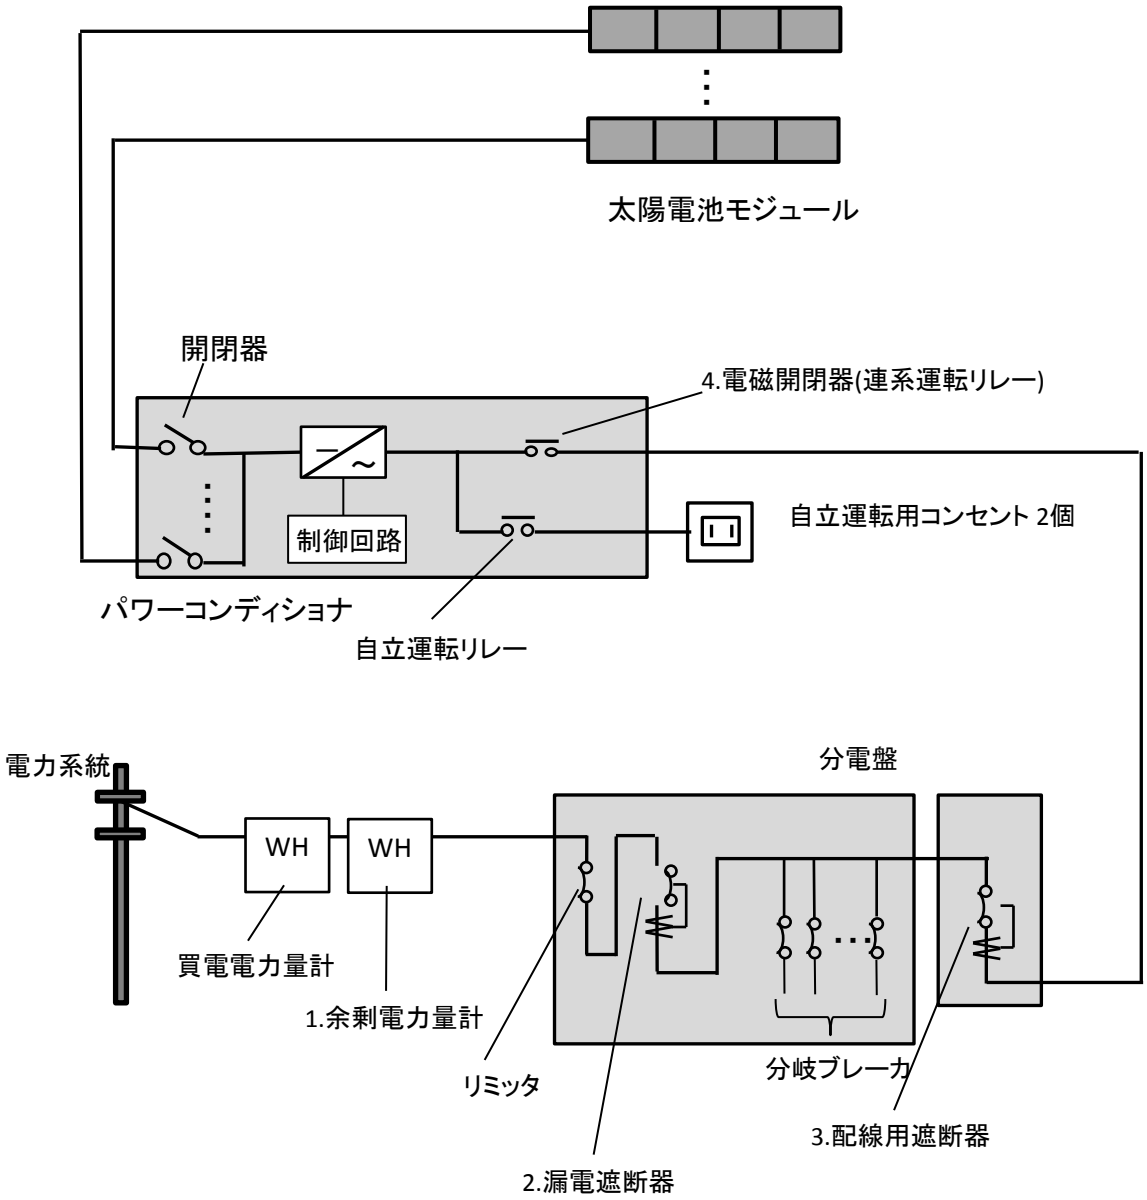
No.	機器名称	種類	製造業者	型名	仕様	備考
1	余剰電力用計量器	WH			A 有効期限（　年　月）	
2	漏電遮断器	ELCB			P　E A　mA　秒以内 OC付き　有	
3	配線用遮断器	MCCB				
4	電磁開閉器	MgCtt	富士通ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ	FRT-K3AB024W-PV	AC250V 32A	PJ1A-B591内蔵